

# Zeichenerklärung

## 1. Hinweis:

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen bzw. in der digitalen Karte enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Versorgungsleitungen nicht zwingend geradlinig sind und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Versorgungsleitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o.a.) festzustellen. Die angegebenen Leitungsinformationen geben die Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktueller Datenbestand/Pläne vor Ort vorliegen. Die Leitungsauskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für Versorgungsleitungen der Hertener Stadtwerke GmbH, so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig.


Die Lage von nicht vermaßten Kabeln, Leitungen und Bauteilen des Versorgungsnetzes ist grundsätzlich als unsicher zu betrachten!

## Allgemein


Aktuelle Skizzen im Bereich:



Bemaßung:

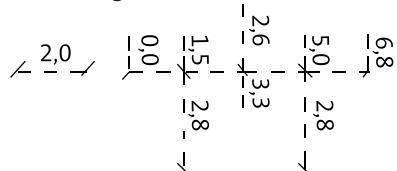

## Kataster/Topographie

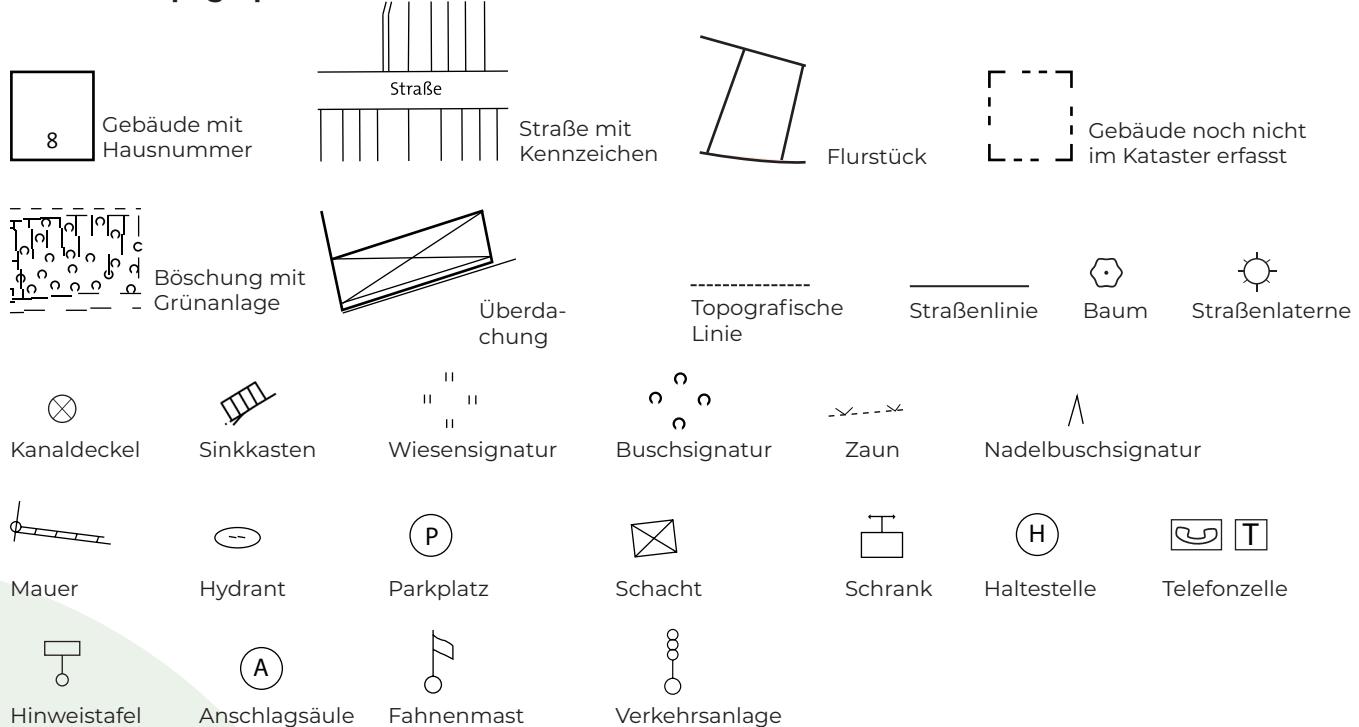



# Zeichenerklärung

## Fernwärmerversorgung (FW)

